


Fil pilote commandé par un contact sec provenant :

- D'une horloge modulaire
- OU
- De votre compteur général

Alimentation générale

Ph
230VAC
N

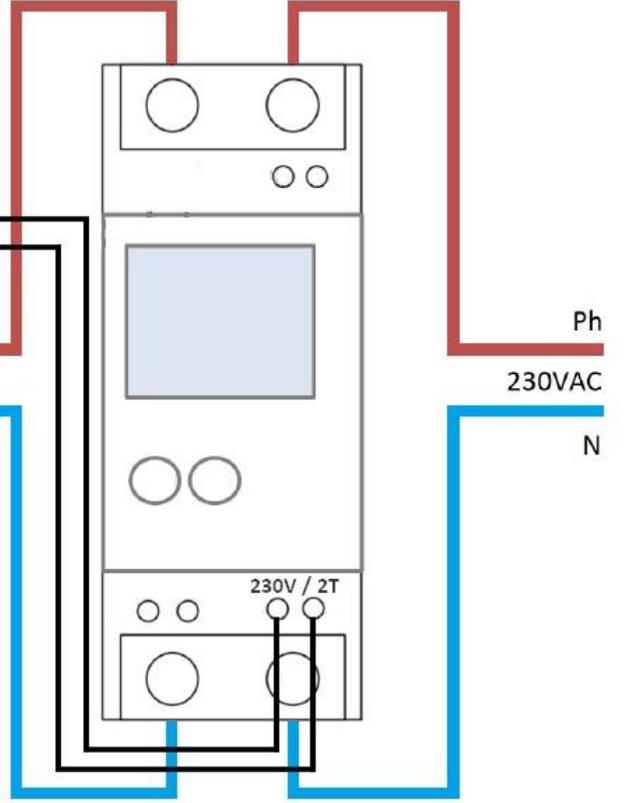

Charges à compter

Ph
230VAC
N